

24 октября 2019

г.Ухта

**А К Т**  
**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей**  
**и эксплуатационной ответственности сторон**

Настоящий акт составлен представителем ПАО «Т Плюс» в лице *Заместителя главного инженера по тепловым сетям Ухтинских тепловых сетей Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Смирнова Игоря Михайловича* и представителем **ООО «Управляющая компания Март»** в лице *заместителя генерального директора по управлению МКД Елькиной Людмилы Станиславовны* о нижеследующем:

1. Теплоснабжение **МКД ул.Чибыюская,7а** в г.Ухта осуществляется от (магистральной, квартальной) ответвления, камеры, узла присоединения, ЦТП, оборудования по приготовлению горячей воды): от тепловой камеры ТК-Д-34а по трубопроводам, указанным на схеме (схему теплоснабжения см. на обороте).

2. Граница ответственности за техническое состояние и обслуживание тепловых сетей и тепловых установок определяется их балансовой принадлежностью (по признаку собственности, аренды, полного хозяйственного ведения и т.п.) и устанавливается:

По точке врезки в транзитную тепловую сеть ф150мм в техподполье МКД ул.Чибыюская,7а г.Ухта (согласно схемы на обороте).

3. Эксплуатирующая организация ООО «Управляющая компания Март»:

3.1. несет ответственность за техническое состояние и эксплуатацию находящихся в её обслуживании тепловых сетей, узлов и систем теплоснабжения, общедомовых узлов учета (приборов учета) (при их наличии), экономное расходование тепловой энергии и соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины, а также за сохранность сооружений, коммуникаций и тепловых установок, находящихся на её территории, но принадлежащих Ресурсоснабжающей или другим организациям.

3.2. составляет схему теплоснабжения объектов, включая субабонентов, с указанием на ней длин и диаметров трубопроводов.

4. Эксплуатирующая организация обязана сообщать теплоснабжающей организации об отключениях и ремонте тепловых сетей и теплоснабжающих установок, узлов учета при их повреждении с указанием причин и времени отключения.

5. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и тепловых сетей эксплуатирующей организации назначается: \_\_\_\_\_

6. Особые условия: \_\_\_\_\_


Заместитель главного инженера  
по тепловым сетям  
Ухтинских тепловых сетей  
Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»

\_\_\_\_\_ И.М. Смирнов  
м.п. 

Заместитель генерального директора  
по управлению МКД  
ООО «Управляющая компания «Март»

\_\_\_\_\_ Л.С. Елькина  
м.п. 

# Схема теплоснабжения МКД ул.Чибыюская,7а, г.Ухта

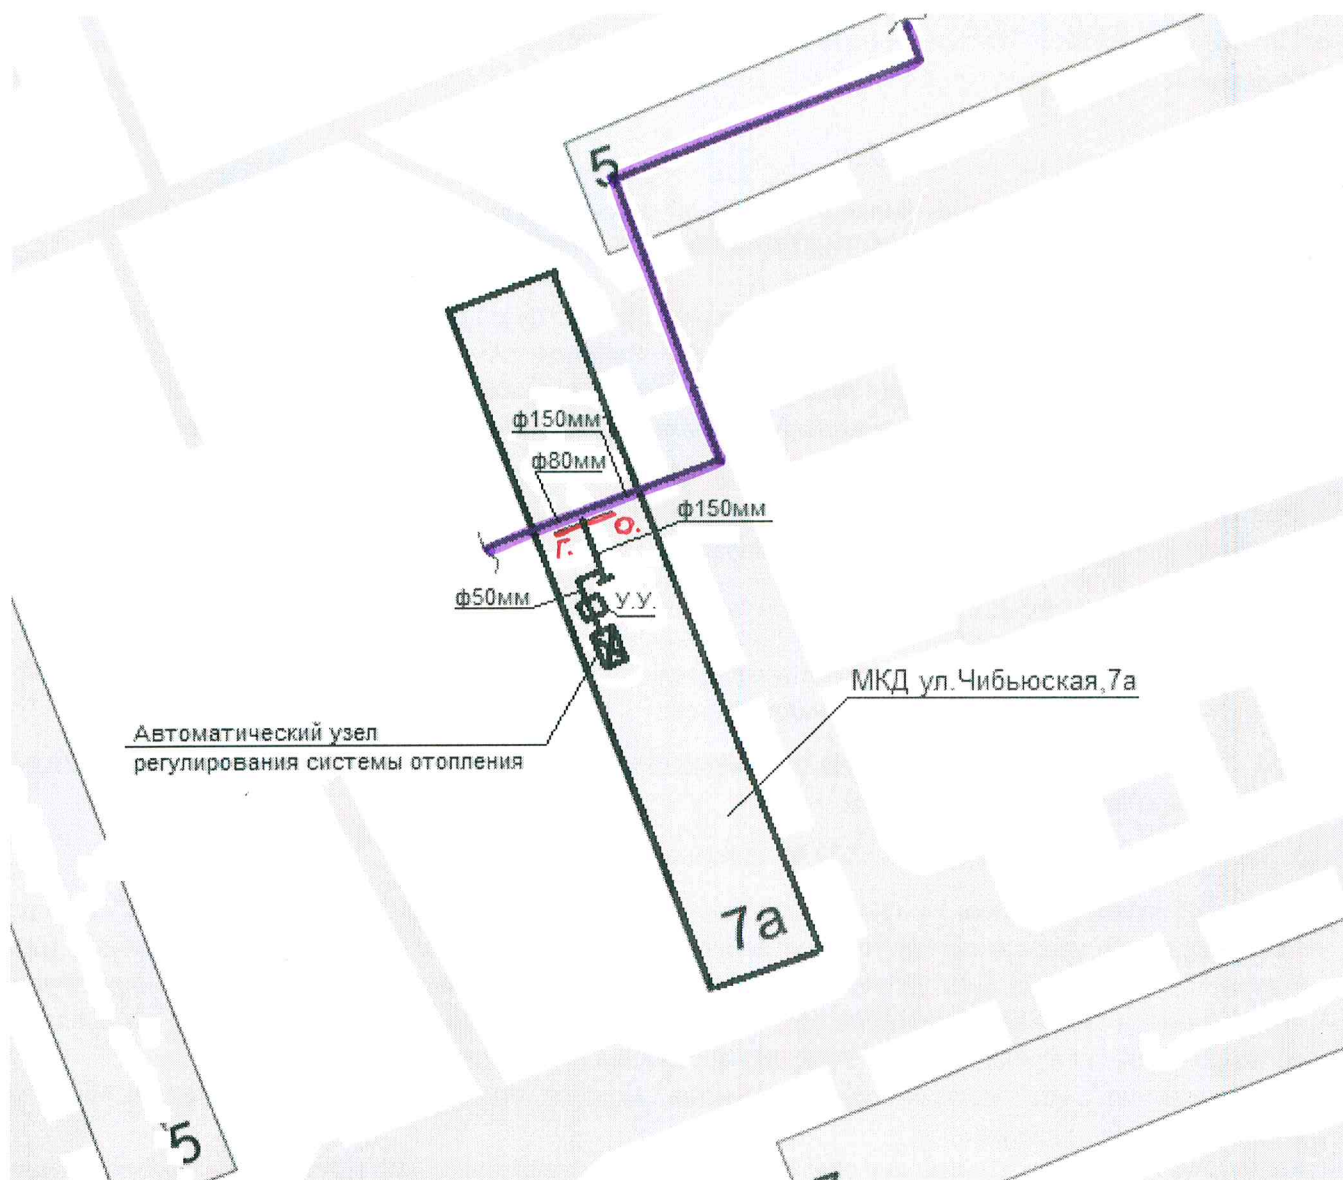

Сети собственников МКД ул.Чибыюская,7а г.Ухта показаны черным цветом.  
Сети Теплоснабжающей организации показаны синим цветом

Начальник РТС № 2 г.Ухта  
УТС Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»

П.С. Делков